ナルワコーキ　有限会社

PC測定地点　レイアウト図

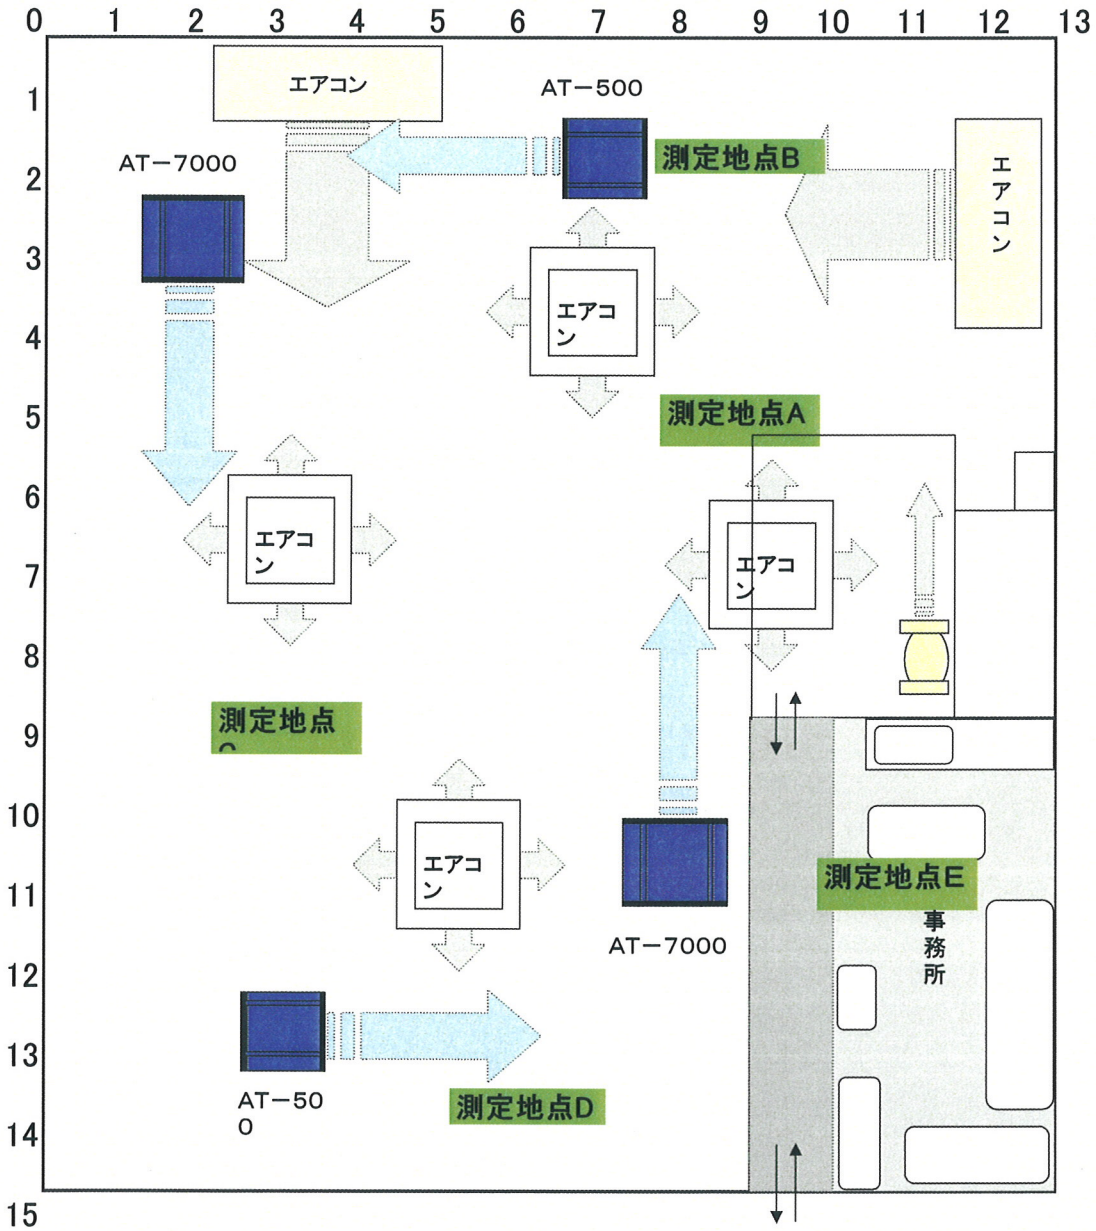

工場内容積　：　14．5×12．5×3．2－(6×3．6＋2．6×1．3)×3．2＝512㎥

換気回数(1h)　：　10400㎥÷512㎥＝20．3回/1h

測定地点	0．5μ　個数
A　地点	55,873
B　地点	156,053
C　地点	72,363
D　地点	120,450
事務所	70,670

〒920-0031
金沢市広岡2－13－8　オフィスルーヴァ
TEL(076)262-3661　FAX(076)262-3675
http://www.air-tec.co.jp
E-mail kanazawa@air-tec.co.jp

岩崎エアーテック 株式会社
金沢営業所　　金子　信次