


PC測定地点 レイアウト図

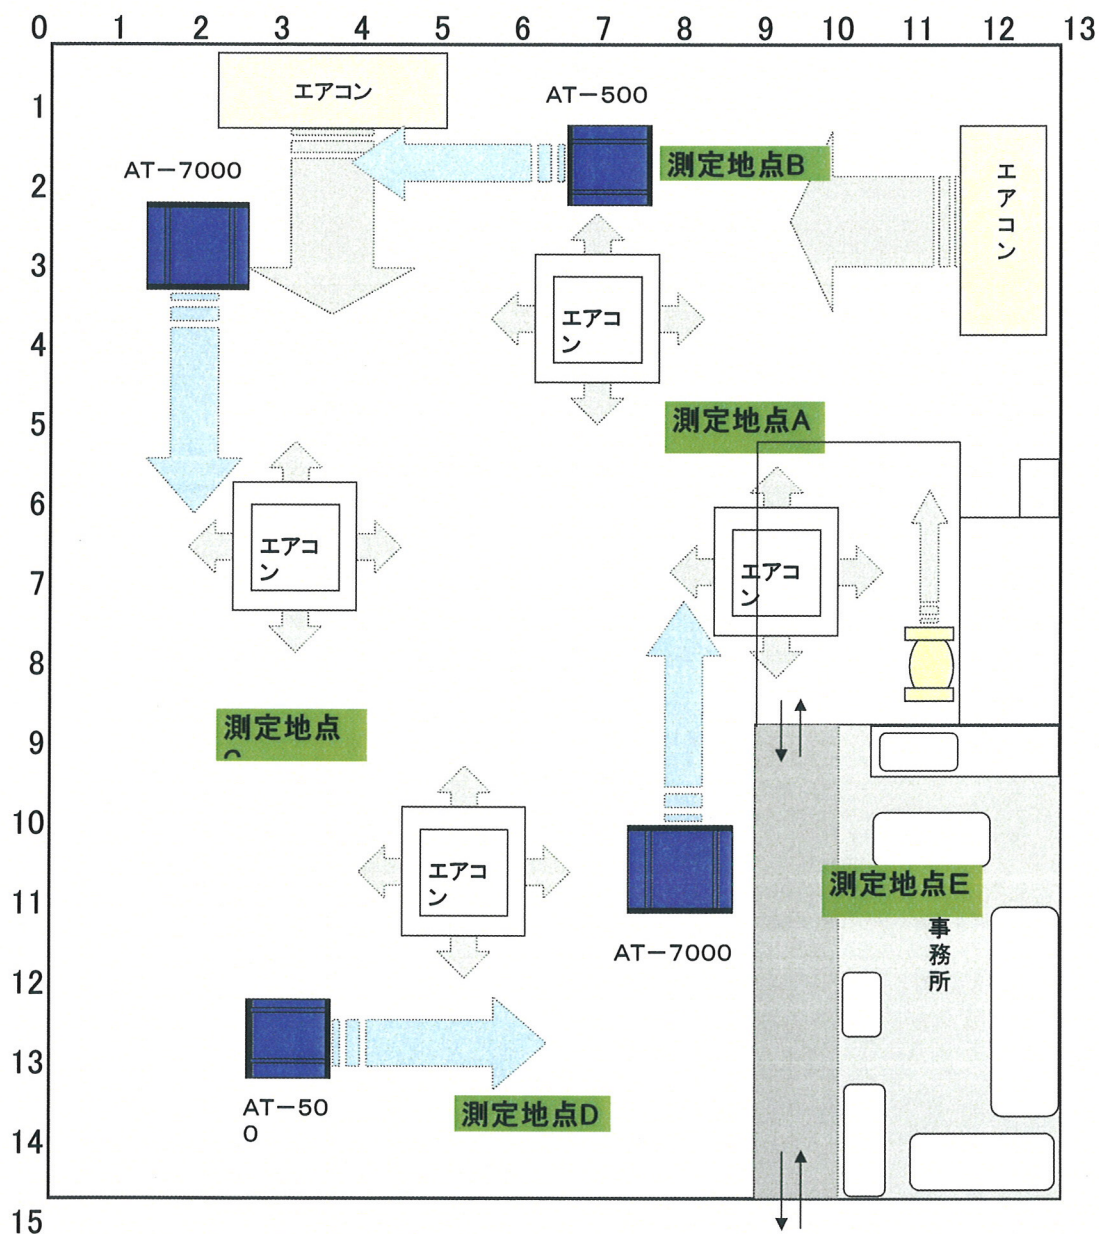

工場内容積 :  $14.5 \times 12.5 \times 3.2 - (6 \times 3.6 + 2.6 \times 1.3) \times 3.2 = 512\text{m}^3$

換気回数(1h) :  $10400\text{m}^3 \div 512\text{m}^3 = 20.3\text{回}/1\text{h}$

| 測定地点 | 0.5 $\mu$ 個数 |
|------|--------------|
| A 地点 | 55,873       |
| B 地点 | 156,053      |
| C 地点 | 72,363       |
| D 地点 | 120,450      |
| 事務所  | 70,670       |

〒920-0031  
 金沢市広岡2-13-8 オフィスルーヴァ  
 TEL(076)262-3661 FAX(076)262-3675  
<http://www.air-tec.co.jp>  
 E-mail kanazawa@air-tec.co.jp

岩崎エアテック 株式会社  
 金沢営業所 金子 信次